



**Existe-t-il des ouvrages particuliers ?**

**Fosse septique :** non ne sait pas oui , capacité, état :

*Selon l'article L1331-5 du code de la santé publique les fosses septiques ne doivent pas être connectée au réseau public d'assainissement.*

**Bac dégraisseur :** non ne sait pas oui , **capacité, état :**

**Conformité de l'installation au règlement sanitaire départemental ?**

**Art 42** présence d'un évent correctement dimensionné sur la colonne principal ou par dérogation d'un clapet aérateur : non ne sait pas oui, capacité, état :

**Art 44** protection antireflux sur les évacuations des eaux usées provenant de point d'eau situé sous le niveau de la voirie : non ne sait pas oui , sans objet,,

**Eaux pluviales :**

Séparation des réseaux EU/EP en domaine privé : oui non

Observations : .

**Le propriétaire ou son représentant ont-ils permis de rendre accessible les ouvrage ?**

non  oui,

**Le propriétaire ou son représentant ont-ils fourni un plan des réseaux d'assainissement intérieurs et/ou des documents liés aux ouvrage particuliers?**

non  oui,

**préciser :**

**Type de test :**

Colorant  Fumée  Inspection vidéo

**Résultats :**

**Pièce N° : 1**  WC  Salle de bains  Cuisine  Buanderie Autres :

Canalisations raccordées :  oui  non

Présence de siphon ou occultation hydraulique (art 43 du RSD) :  oui  non


Observations : Présence d'un poste de relevage

**Pièce N° : 2**  WC  Salle de bains  Cuisine  Buanderie  Autres : evier

Canalisations raccordées :  oui  non

Présence de siphon ou occultation hydraulique (art 43 du RSD) :  oui  non

Observations : Présence d'un poste de relevage

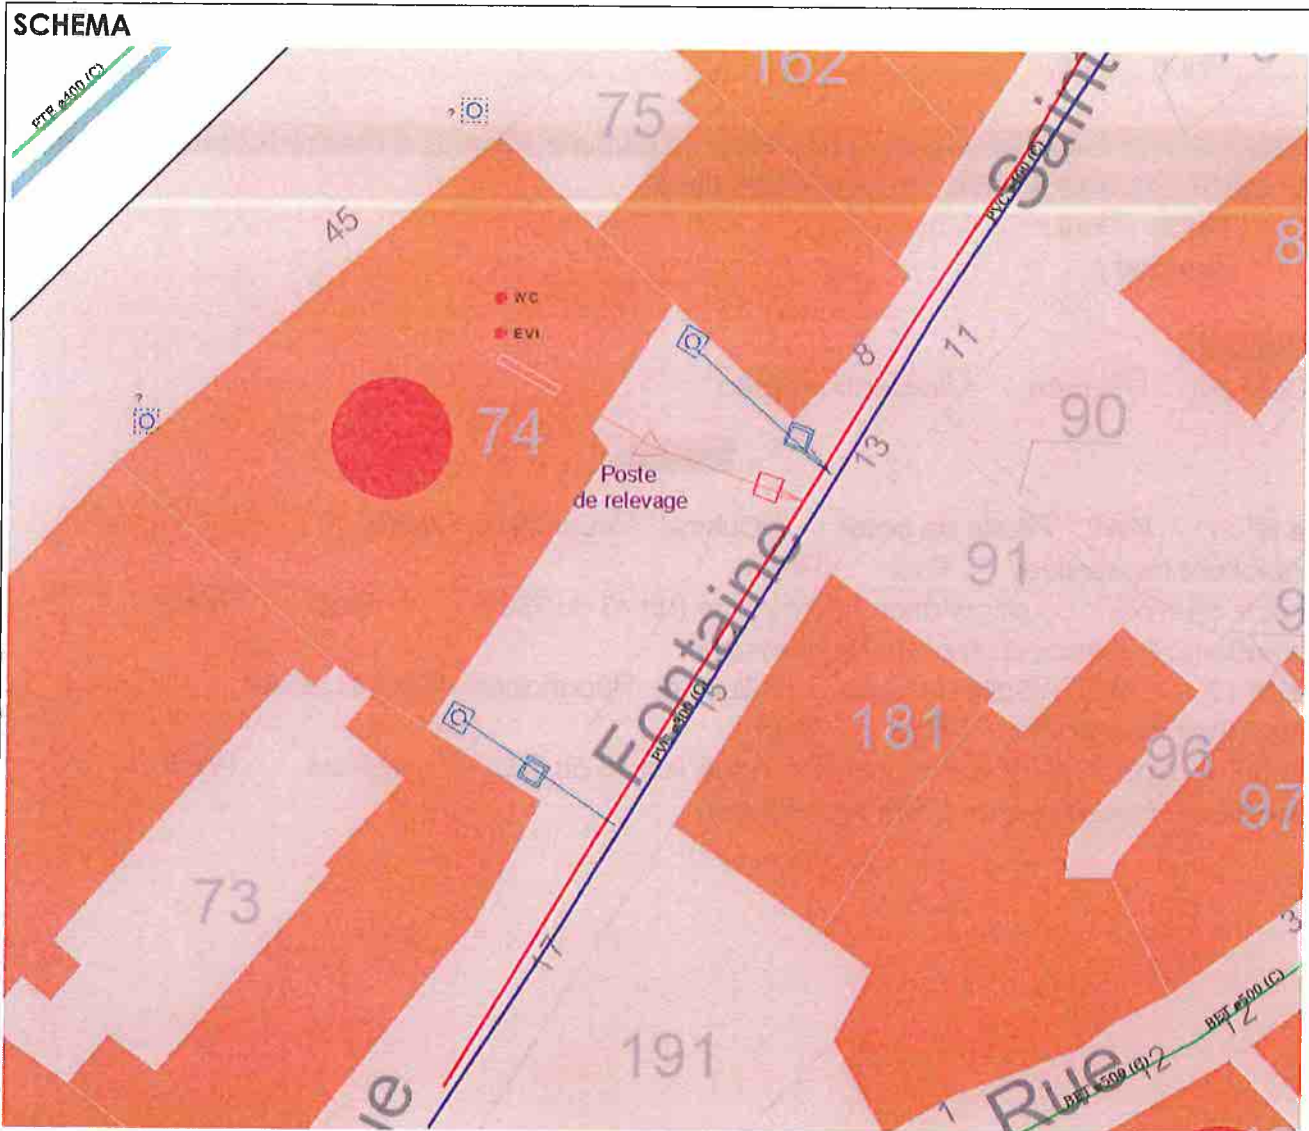

→ **LES AGENTS CONTROLEUR** attestent avoir effectué les contrôles et certifient les résultats donnés.

Fait à Tulle, le 14/02/2025

NOM & PRENOM de l'agent 1 : THOMAS DAVID Qualité : Agent réseau

NOM & PRENOM de l'agent 2 : CAUDY HERVE Qualité : Agent réseau

**Avis de Tulle agglo sur la conformité du raccordement sous réserves  
d'exactitude des informations et documents fournis par le demandeur :**

**Conformité de raccordement**

Observations :


**Non conforme**

Prescriptions :

Délai de mise en conformité :

Fait à : Tulle, Le 18/02/2025

Michel BREUILH  
Président de Tulle Agglo,



Tulle Agglo, en tant que responsable de traitement, traite les données recueillies dans ce formulaire pour la gestion de votre dossier de raccordement, dans le cadre de sa mission de service public en vertu de l'article L2224-8 II. du Code général des collectivités territoriales.

Les données sont strictement réservées à nos services et seront conservées jusqu'au prochain contrôle. Pendant cette période, nous mettons en œuvre tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

Pour toute information relative à notre politique de protection des données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Tulle agglo : [dpo-sudouest@agencergpd.eu](mailto:dpo-sudouest@agencergpd.eu)

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et libertés et au règlement européen RGPD 2016/671, vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par courrier électronique à [assainissement@tulleagglo.fr](mailto:assainissement@tulleagglo.fr), ou par courrier : Tulle Agglo — service assainissement — rue Sylvain Combes, 19000 Tulle.

Si vous estimez après nous avoir contacté, que vos droits ne sont pas respectés vous avez également la possibilité de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (plus d'informations sur [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

